

ND-E

● 설치 기준

- 1) 가지배관 흔들림 방지 버팀대의 설치위치는 마지막 행가로부터 0.6m 이내여야 한다.
- 2) 가지배관과 천장 사이 설치된 행가의 길이가 150mm 이내이고 수직방향에서 45도 미만의 각도로 설치된 행가로 고정된 가지배관은 헤드고정장치를 설치 하지 않을 수 있다.


● ND-81



● ND-82



● ND-83

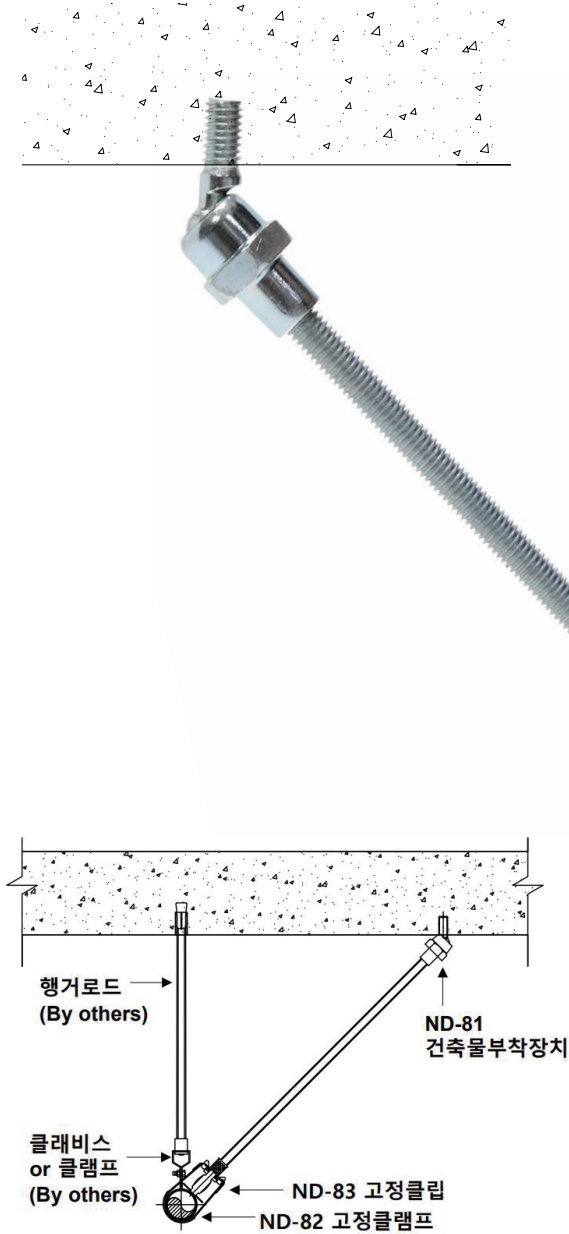

ND-84 빔 구조물 부착장치



〈가지배관말단 고정대용〉

● 제품 특성

빔구조물 부착장치는 내진장치를 빔구조물에 장착하기 위하여 사용된다.
내진양가를 사용할 수 없거나 용접이 허용되지 아니할 경우 주로 사용한다.

● 제품 재질 : 압연강재

● 사용 규격 : 10mm ~ 32mm