


횡방향 흔들림 방지 버팀대

▶ 횡방향 흔들림 방지 버팀대 설치기준

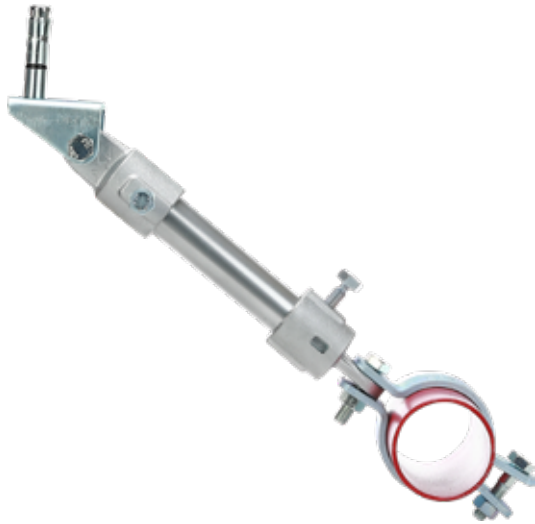

- 흔들림 방지 버팀대는 내력을 충분히 발휘할 수 있도록 견고하게 설치하여야 한다.
- 횡방향 흔들림 방지 버팀대는 배관구경에 관계없이 모든 주배관, 교차배관에 설치하여야 하며, 가지배관 및 기타배관에는 배관구경 65mm이상인 배관에 설치하여야 한다.
- 횡방향 흔들림 방지 버팀대의 간격은 12m를 초과하지 않아야 하며, 마지막 버팀대와 단부 사이의 거리는 1.8m를 초과하지 않아야 한다.
- 버팀대의 세장비(L/r)는 300을 초과해서는 안된다(L:버팀대의 길이, r:최소회전반경)

MODEL	관경	설치각도별 정격하중(N)			
		30°	45°	60°	90°
SSA-50A	50A	3,558	5,032	6,163	7,117
SSA-65A	65A				
SSA-80A	80A				
SSA-100A	100A				
SSA-125A	125A	4,481	6,337	7,762	8,963
SSA-150A	150A				
SSA-200A	200A				